

Fastighetsbeteckning: _____

Slamavskiljare

Fabrikat: _____ Modell: _____ Våtvoly: _____ m³

Antal hushåll: _____ (1 hushåll = 5 pers)

Slamavskiljare för WC och BDT (3-kammarbrunn) Slamavskiljare för BDT (2-kammarbrunn)

CE märkt? Ja Nej Avstånd mellan slamavskiljare och slambils uppställningsplats: _____ m

Infiltration

- Infiltration enligt ritning A (fyll i uppgifterna)
 Förstärkt infiltration ritning B (fyll i uppgifterna)
 Infiltration enligt annan ritning (bifogas)
 Modulinfiltration enligt tillverkarens anvisningar och ritningar (bifogas)

Åtgärder i anslutning till anläggningen (rita även in på situationsplan)

Dikesåtgärder Dränering Annat

Beskriv åtgärderna: _____

Övrigt

Pumpanläggning Dag- och dräneringsvatten leds inte till anläggningen

Avstånd från anläggning till närmaste fastighetsgräns: _____ m

Anläggningen avluftas ovan taknock

Information om ritningarna


Ritningarna A och B är vanliga standardlösningar med två spridar rör för ett till två hushåll beroende på markförhållandena. Fyll i uppgifterna på respektive rad i den ritning du använder. Vid större anläggningar eller annat utförande än exemplen, bifoga egen ritning.

Fördelningen av avloppsvattnet ut i infiltrationen ska alltid ske via fördelningsbrunn för jämn och kontrollerbar fördelning. Spridar rören ska vid självfall vara max 15 m för att ge en bra spridning av avloppsvattnet. Avståndet mellan spridar rören ska vara mellan 1 och 2 m, och från spridar rören till bäddens ytterkanter mellan 0,5 och 1 m.

Hur stor infiltrationsyta som krävs beror på markförhållanden men är vanligen kring 30 m² vid goda förutsättningar. Vanliga fraktioner i spridarlagret är tvättat makadam eller singel, fraktion 12-24 eller 16-32. I en förstärkt infiltration används vanligen markbäddssand (0-8) med en mäktighet på minst 30 cm. Ska andra fraktioner användas behöver kontroll ske med siktanalys eller perkolationstest.


Ritning A – Infiltration med sammanhängande bädd

Tvärsektion överst i rutan och längdsektion nederst i rutan. Fyll i uppgifterna på varje rad.

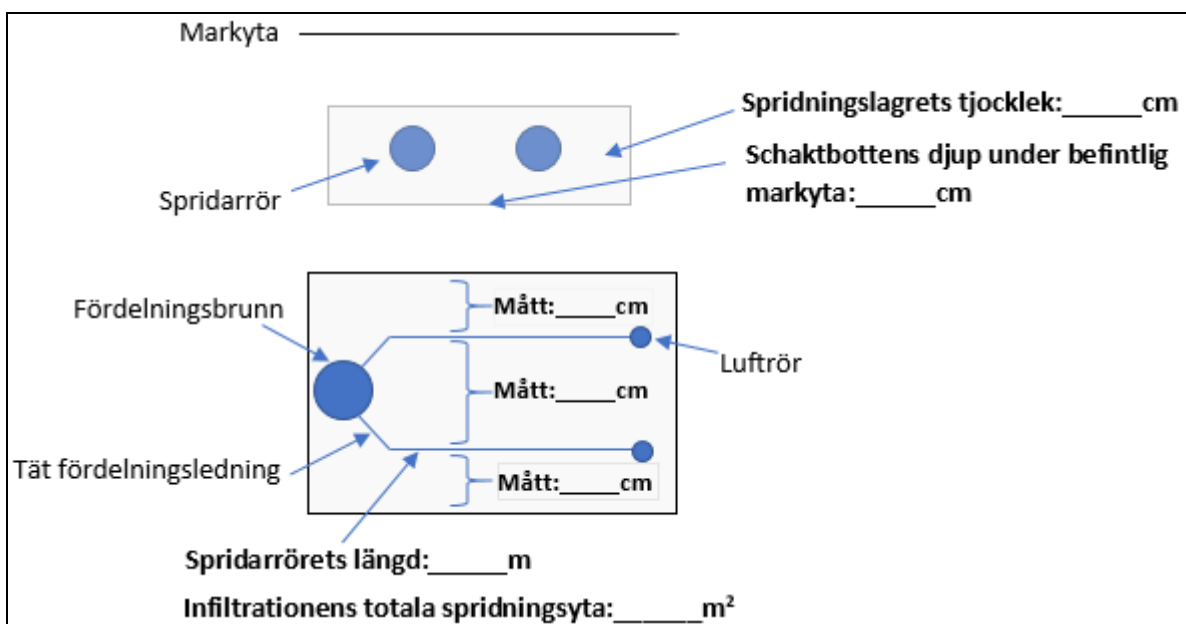

Ritning B – Upplyft infiltration med sammanhängande bädd

Tvärsektion överst i rutan och längdsektion nederst i rutan. Fyll i uppgifterna på varje rad.

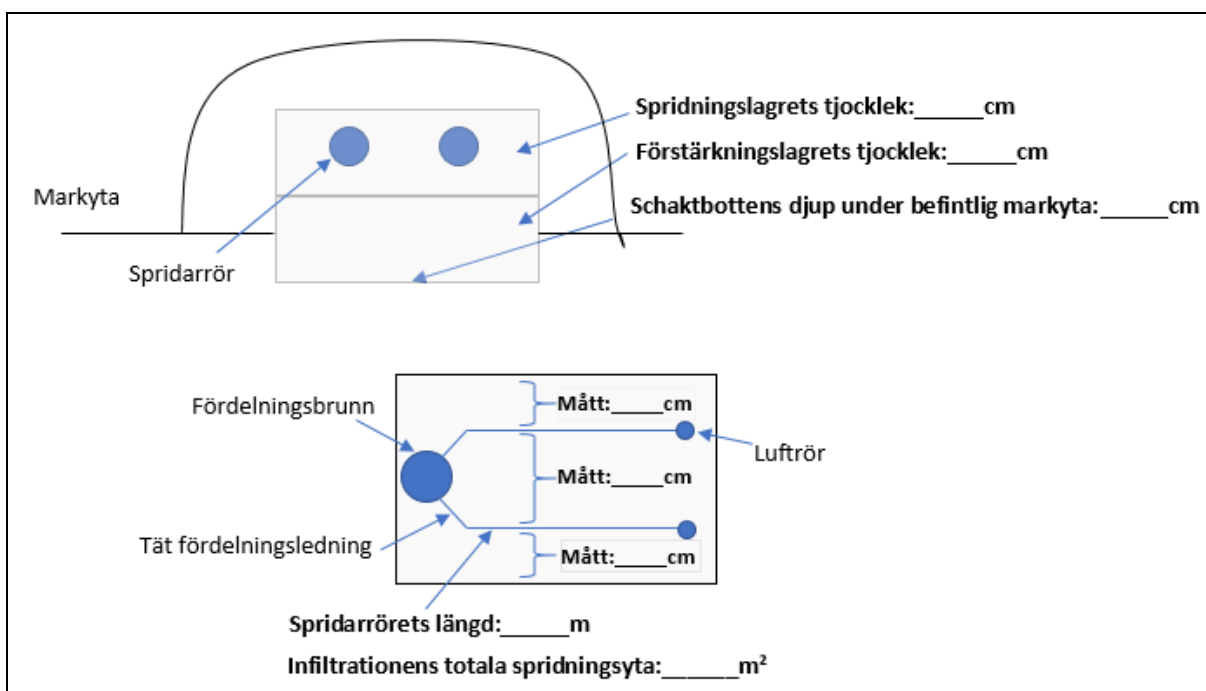

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). På datainspektionens hemsida får du veta mer:

<https://www.datainspektionen.se/>